


VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi acustiche	PERIODO DIURNO		PERIODO NOTTURNO	
	I	II	III	IV
I	50	55	60	65
II	55	60	65	70
III	60	65	70	75
IV	65	70	75	80
V	70	75	80	85
VI	75	80	85	90

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi acustiche	PERIODO DIURNO		PERIODO NOTTURNO	
	I	II	III	IV
I	45	50	55	60
II	50	55	60	65
III	55	60	65	70
IV	60	65	70	75
V	65	70	75	80
VI	70	75	80	85

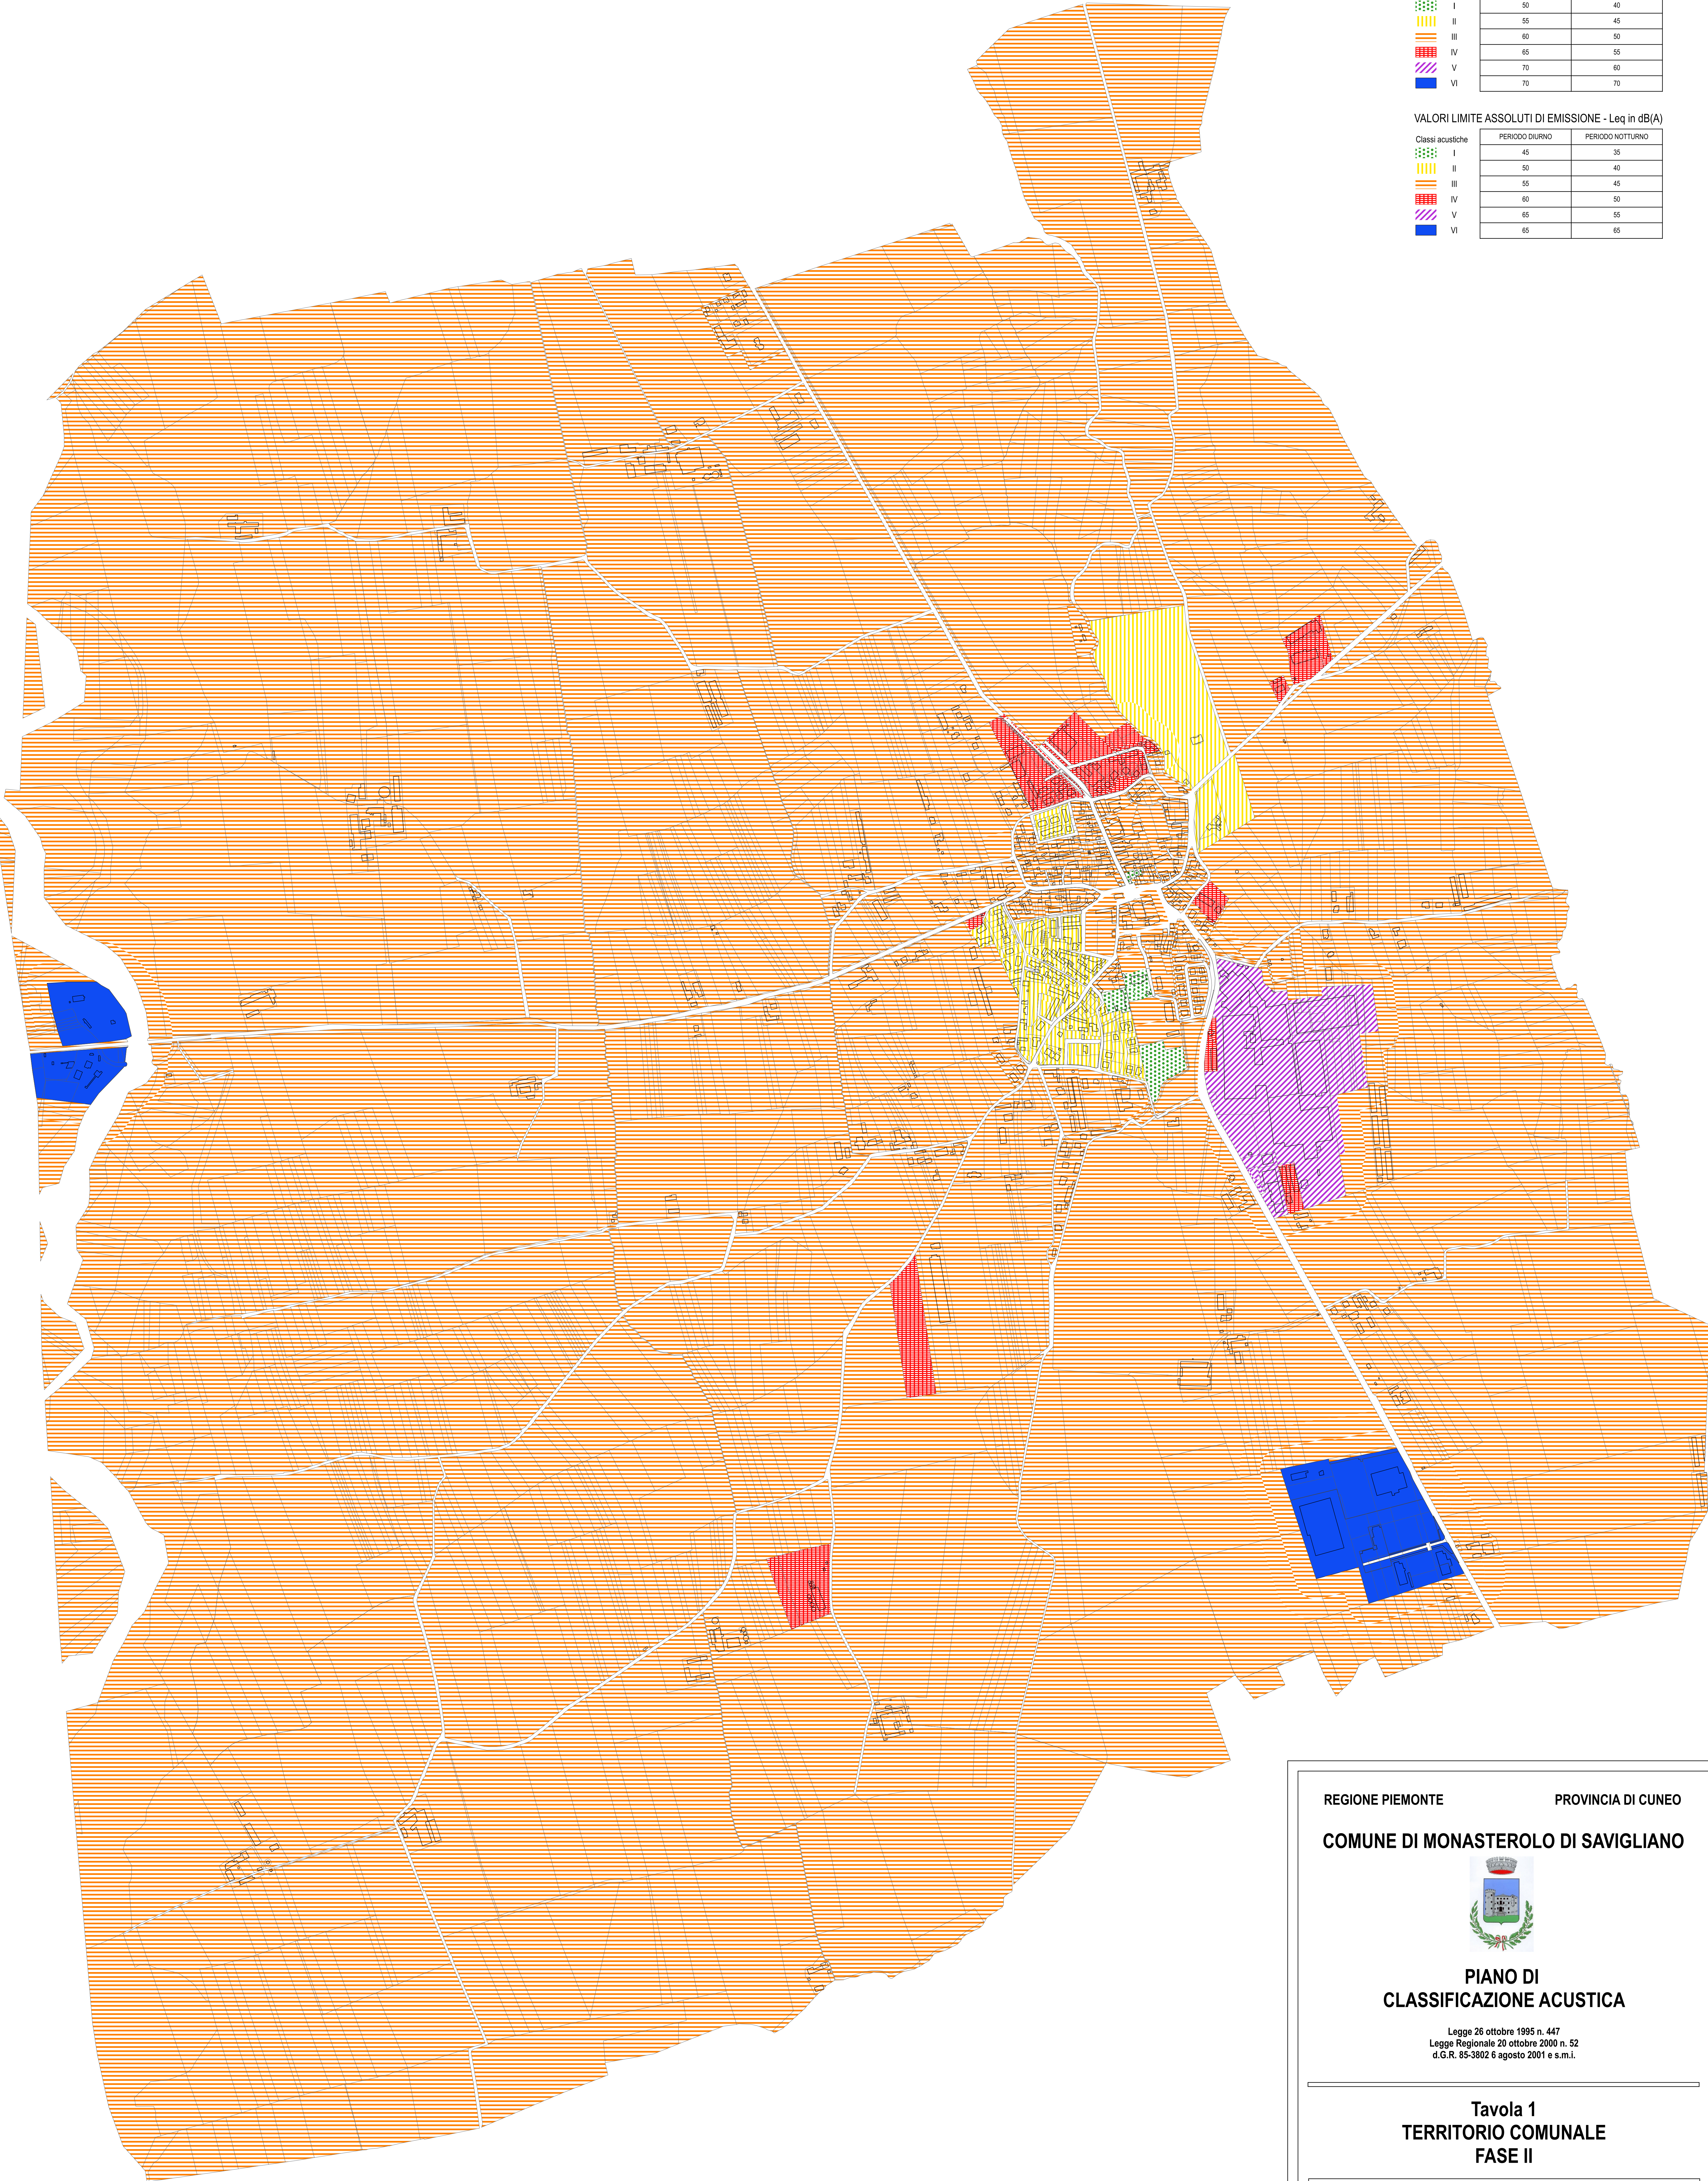

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO



PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52
d.G.R. 85-3802 6 agosto 2001 e s.m.i.

Tavola 1
TERRITORIO COMUNALE
FASE II

Responsabile del Procedimento
.....
Tecnici competenti in acustica
ing. Natalini Enrico
Gruppo di Lavoro
ing. Casabona Marina



1:5.000

Data di emissione
Aprile 2025

Scala
1 : 5.000